


shooti

2.

가

가

가

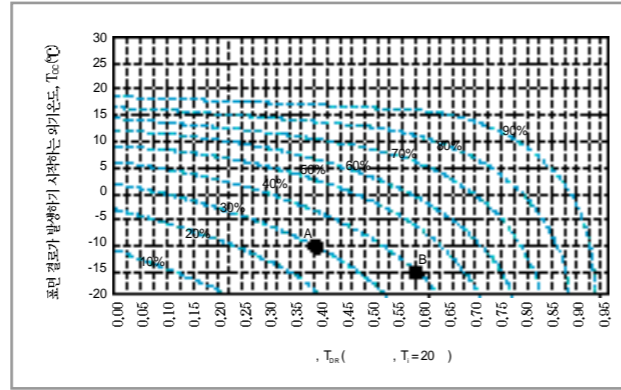

< 1 >

가

가 20mm
7가 (0~600mm 100mm) 가

2


가 200mm

0.84 가

200mm 가 , 300mm

20mm

200mm



2) 가⁶⁾

가

A, B 4가

가

가 3

가

가

가

가

3.

1)


가

가

가


가





shooti


가 , / , 가
 : 가
 가 10 가 가 가
 , 가 가 가 가
 , 가 가 가 가
 0.029kcal/m²hr 1.2 ~ 1.5mm 10 ~ 15
 , 3 ~ 4 가
 가 4 가

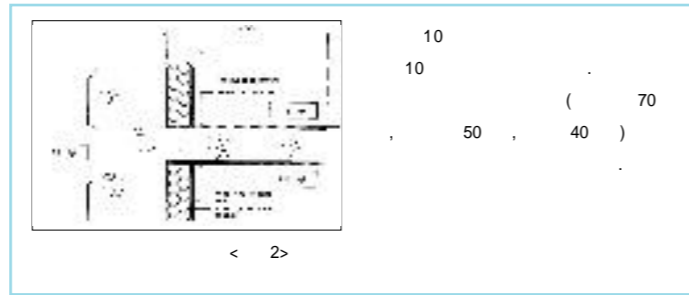

가
 , < 2 >

2)

4

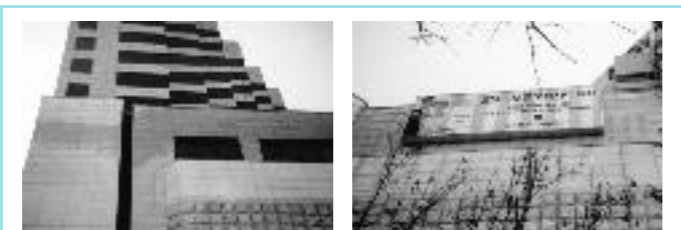

가



가 (Plenum return system)
 가

가

(Plenum return system)
 가

Return duct system

가

가

가

가

가

가

Hand book